



**NOTAS Y ESPECIFICACIONES:**

- 1.- Debe de existir una sola alimentación a la micropianta con una pendiente mínima del 2% con tuberío de PVC sanitario de 4"
- 2.- Se debe de colocar una cama de arena libre de piedras de 10cm. de espesor, para absorber los movimientos propios del terreno.
- 3.- Se deben rellenar los costados con material producido de excavación libre de piedras antes de comenzar el llenado de la micropianta.
- 4.- Si el relleno en la parte superior de la Micropianta excede los 75cm. se recomienda encofrarla la misma con muros y losa de concreto.
- 5.- La cama de arena que sirve como base a la micropianta debe estar perfectamente nivelada para permitir el funcionamiento de la misma por gravedad.
- 6.- El largo de la respiración de la micropianta se puede ajustar segun se requiera.
- 7.- Las características que se presentan en este plano son de la micropianta estándar, la cual debe utilizarse exclusivamente como se indica, cualquier modificación a dicho uso se debe de consultar al dpto. técnico de CONAMEX.
- 8.- El material filtrante debera lavarse antes de ponerse en el registro filtrante.
- 9.- El clorador en línea es opcional y esta formado por un cepillo doble entrada y un tubo de PVC 4" para usarse con pastillas de cloro de 3".

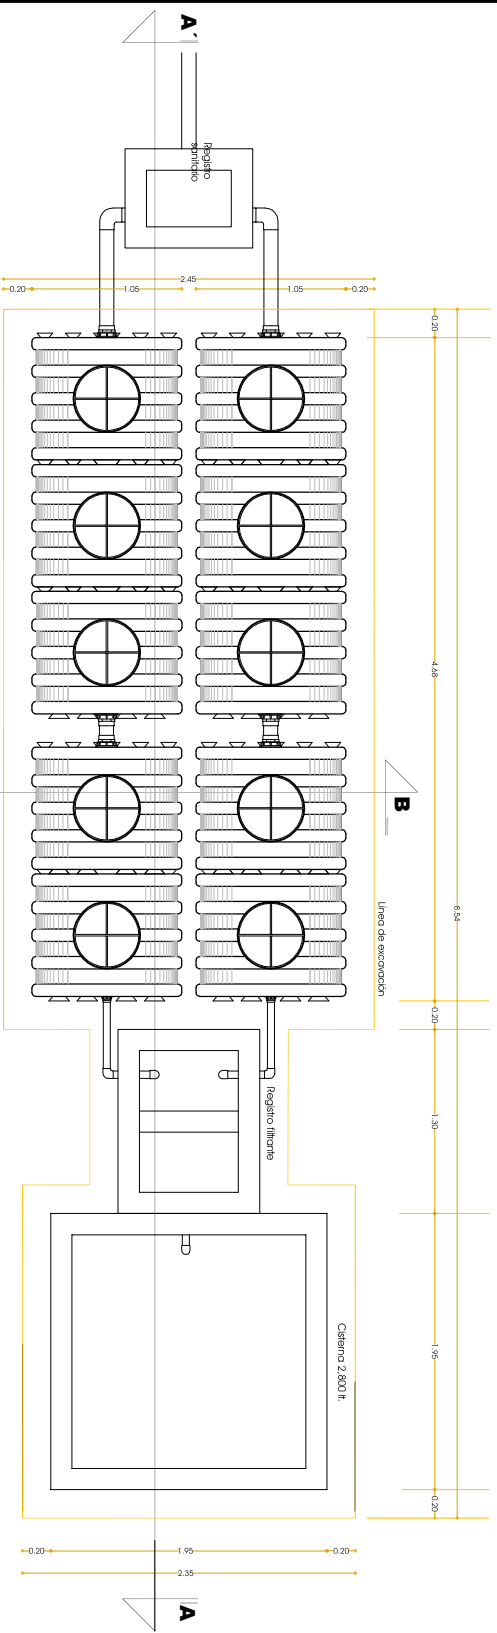


**Planta Arquitectónica**

Sin Escala

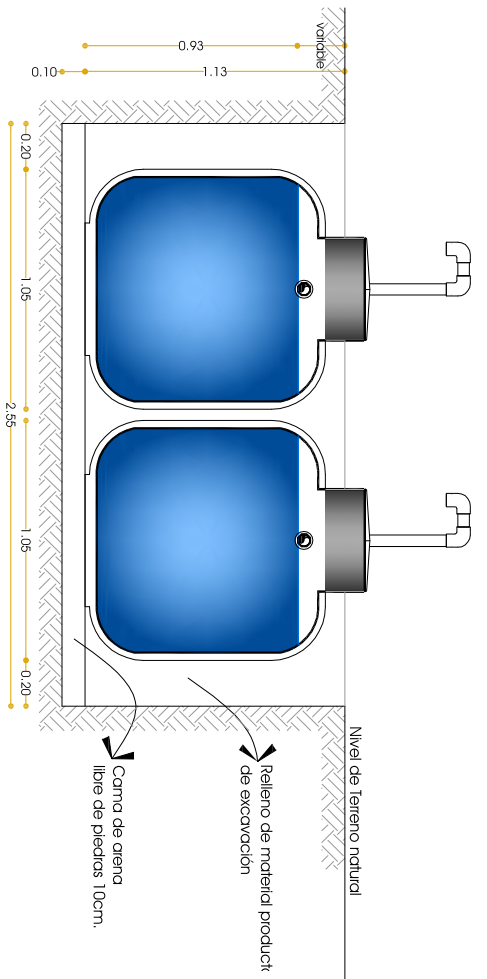

**Corte transversal B-B'**

Sin Escala

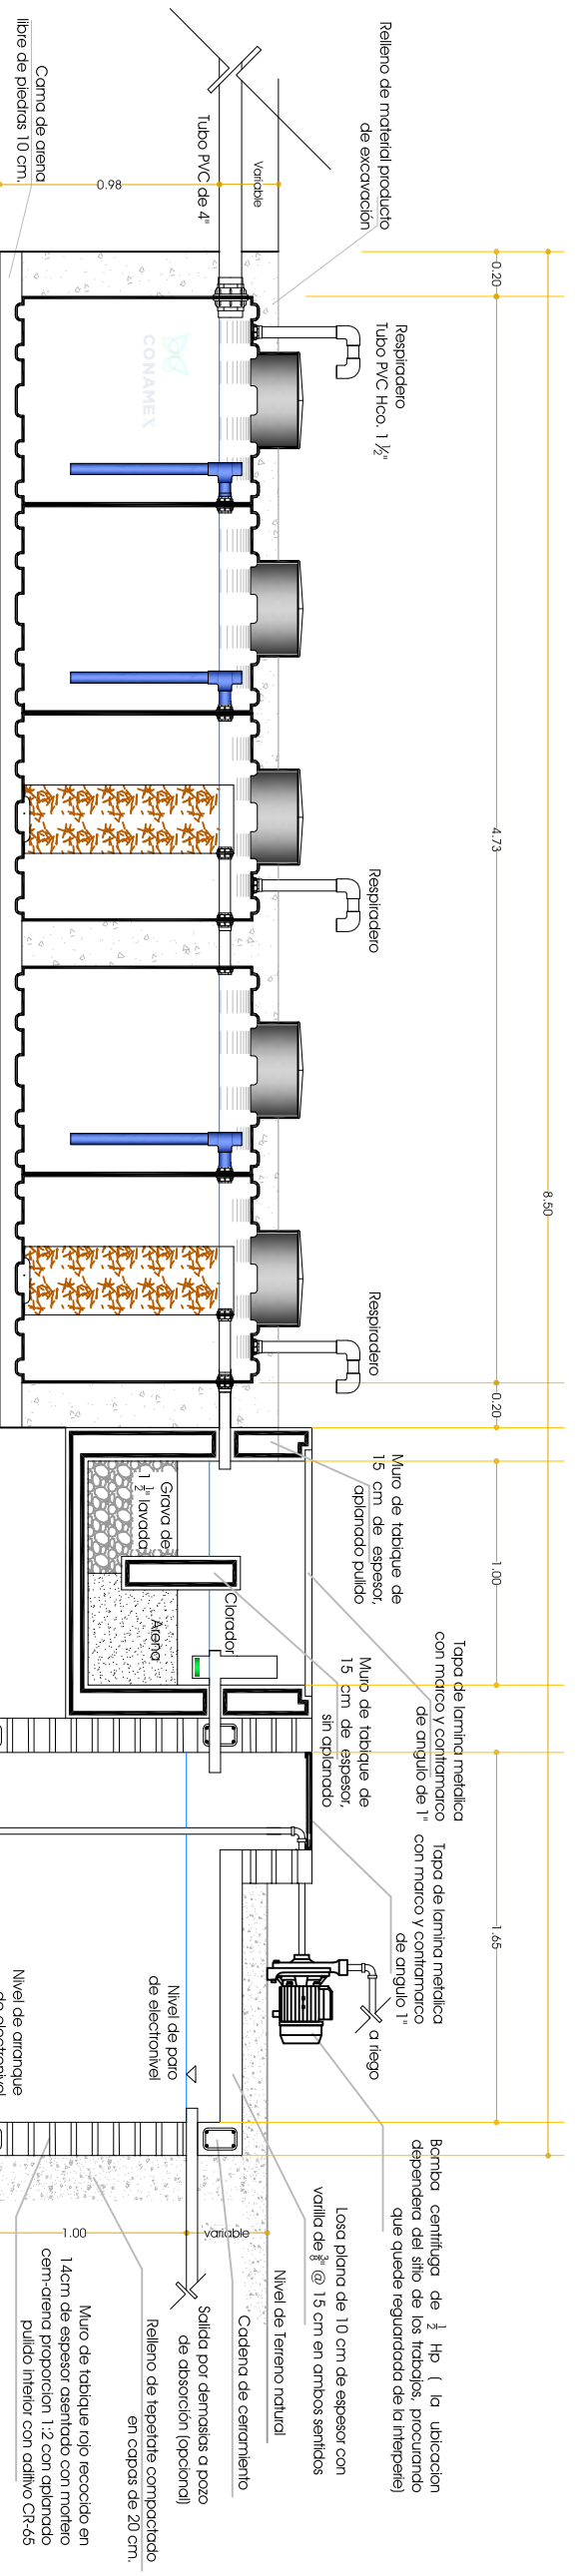


**Corte longitudinal A-A'**

Sin Escala


**Capacidad:**

- 333 Personas Utilizando
- 27 Personas Utilizando
- 13 Personas Utilizando



**REVISIONES**

NO.	FIRMA	FECHA



**PROYECTO:** Micropianta CONAMEX MCSM en paralelo con sistema de 2,800 litros

**UBICACION:** .....

**PROPIETARIO:** .....

**TITULO:** PLANO ARQUITECTONICO DE LAS ESPECIFICACIONES

**DISEÑO:** J.F.V.C.

**FECHA:** JULIO DEL 2018

**ESCALA:** INDICADA

**NO. PLANO:** MCSM