



Planta Arquitectónica

Sin Escala

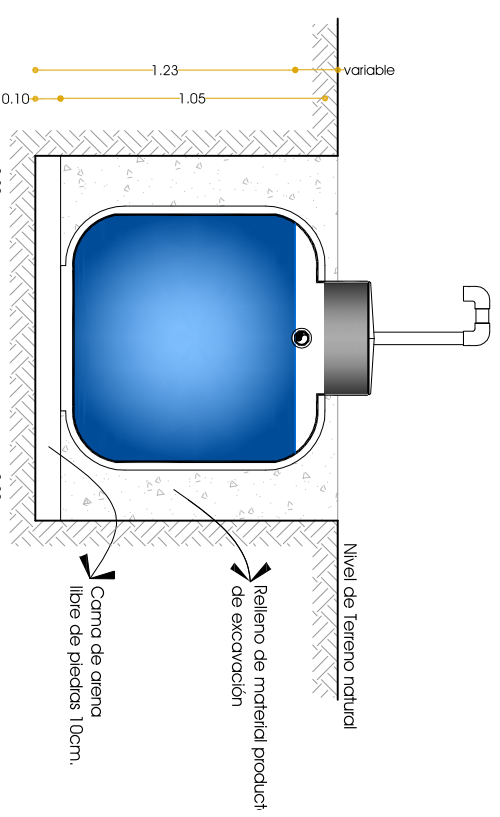

Corte transversal B-B'

Sin Escala

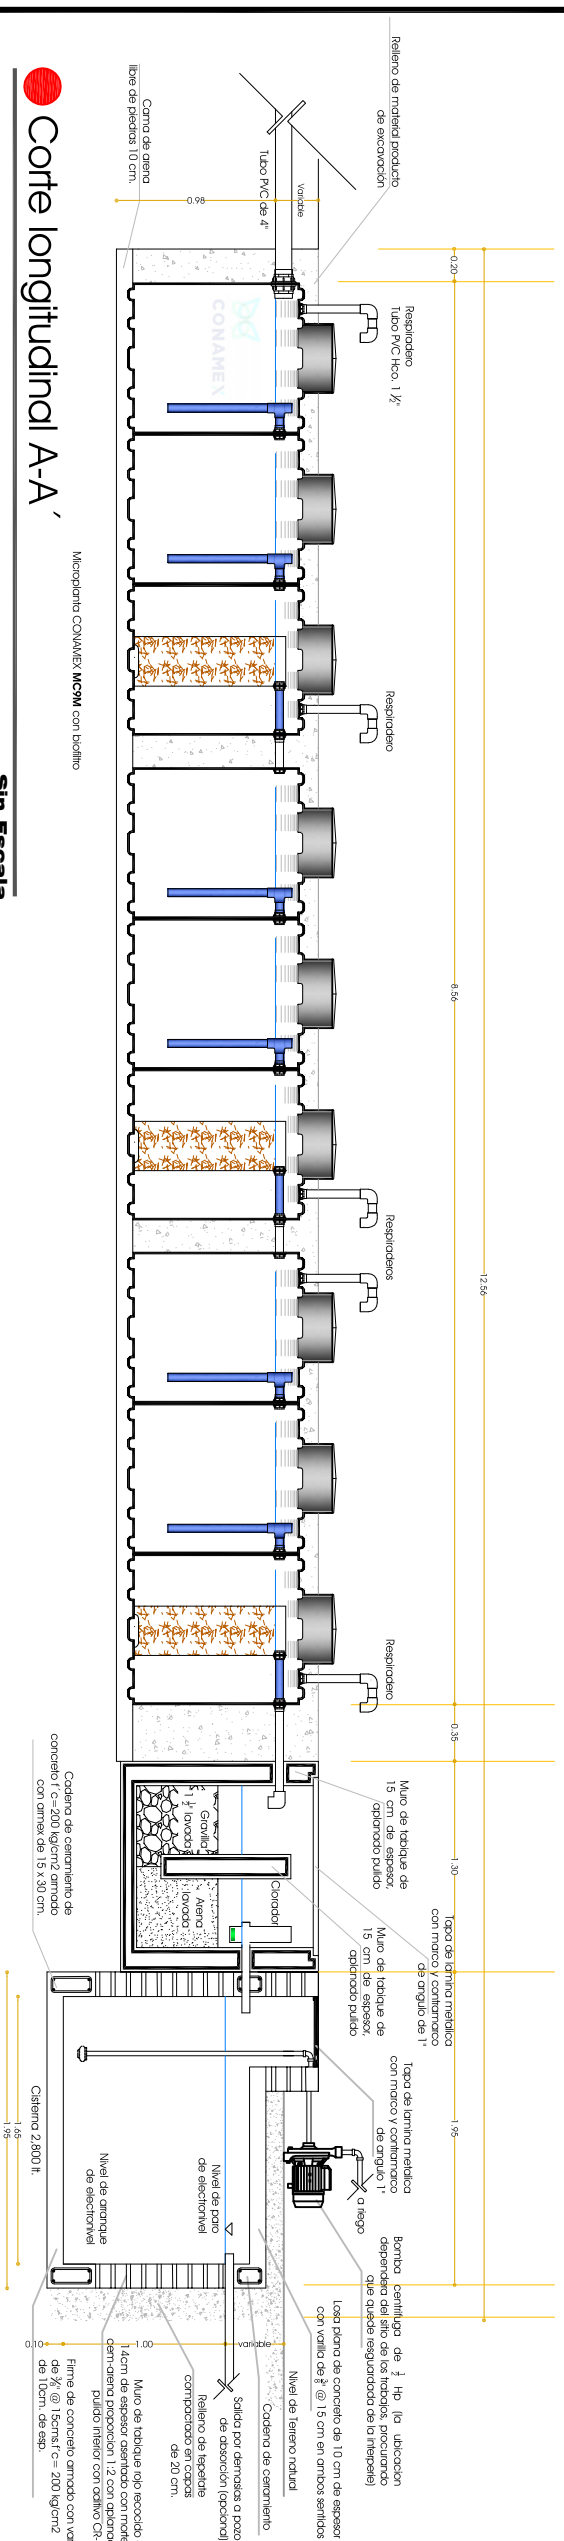

Corte longitudinal A-A'

Sin Escala

NOTAS Y ESPECIFICACIONES:

- Debe de existir una sola alimentación a la microplanta con una pendiente mínima del 2% con tubería de PVC sanitario de 4".
- Se debe de colocar una carra de arena libre de piedras de 10cm. de espesor, para absorber los movimientos propios del terreno.
- Se deben rellenar los costados con material product de excavación libre de piedras antes de comenzar el llenado de la microplanta.
- Si el relleno en la parte superior de la Microplanta excede los 75cm. se recomienda encajonarla misma con muros y losos de concreto.
- La carra de arena que sirve como base a la microplanta debe estar perfectamente nivelado para permitir el funcionamiento de la misma por gravedad.
- El logo de la respiración de la microplanta se puede ajustar según se requiera.
- Los catodígrafos que se presentan en este plano son de la microplanta estándar, la cual debe utilizarse exclusivamente como se indica, cualquier modificación a dicho uso se debe de consultar al dpto. técnico de CONAMEX.
- El material filtrante deberá lavarse antes de ponerse en el registro filtrante.
- El clorador en línea es opcional y está formado por un caspol doble entrada y un tubo de PVC 4" para usarse con pastillas de cloro de 3".

Capacidad:
 300 Personas utilizando
 24 Personas utilizando
 12 Personas utilizando

REVISIONES		FIRMA	FECHA
NO.			

PROYECTO: Microplanta CONAMEX M2CM con bolillo y sistema de 10,000 ltrs.

UBICACIÓN:

PROPIETARIO:

TÍTULO: PLANO ARQUITECTÓNICO ESPECIALIZACIONES

DISEÑO:	REVISOR:	ESCALA:	NO. PLANO:
ACOTACION:	FECHA:	INDICADA:	MCQM
ELABORADO POR:	FECHA:	INDICADA:	
ELABORADO POR:	FECHA:	INDICADA:	